

MASTER

Discipline: PROCESS: Oxyethylation of alcohols, methylcellosol, ethylene glycol monomethyl ether, laprol-251, 2-methoxyethanol, methylcarbitol

Name: Alexander.gadetskiy@inbox.lv

Sign.

15.05.2022



Производство смеси метилцеллозолява и метилкарбитола до 10.000 т/год (по сырью). Базовый проект, вариант 3 (сокращенный). Технологические решения, расчет оборудования.



Содержание

КНИГА 1.

- 1. Основные проектные решения.....
- 1.1 Введение.....
- 1.2 Общая информация о проекте.....
- 1.3 Общие требования к проектированию.....
- 1.4 Энергоресурсы.....
- 1.5 Аварийные сбросы.
- 1.6 Климатические условия.....
- 1.7 Стандарты и нормы.....

КНИГА 2.

- 2. Принципиальное описание процесса. BFD схема и границы проектирования. Используемое сырье.....
- 2.1 Введение.....
- 2.2 Используемое сырье, получаемые полуфабрикаты и готовая продукция.....
- 2.3 Принципиальное описание процесса.....
- 2.4 Расходные коэффициенты.....
- 2.5 Технологические границы и границы проектирования.....
- 2.6 Принципиальная BFD схема процесса с границами проектирования и рецикловыми потоками.....

КНИГА 3

- 3. Спецификация сырья, химикатов и готовой продукции.....

КНИГА 4.

- 4. Основные принципы регулирования и управления процессом.....
- 4.1 Введение.....
- 4.2 Исходные данные для проектирования и поставки автоматизированной системы управления технологическим процессом и противоаварийной автоматической защиты.....
- 4.3 Основные контура регулирования производства.....
- 4.4 Основные блокировки и сигнализации.....

КНИГА 5.

- 5.1 Введение. Общие сведения о процессе.....
- 5.2 Секция 300. Приготовление шихты и синтез смеси метилцеллозольва и метилкарбитола 85-90/10-15.....
- 5.3 Секция 400. Ректификация смеси метилцеллозольва и метилкарбитола 85-90/10-15.....

КНИГА 6.

6. PFD схемы процесса с указанием перечня и характеристикой потоков.....

КНИГА 7.

7. PFD схема с указанием материала оборудования.....

КНИГА 8.

8. P&ID схема процесса.....

КНИГА 9.

9. Симуляция процесса. Материальный и тепловой баланс.....

КНИГА 10.

10. Баланс потребления энергоносителей.....

КНИГА 11.

11. Список катализаторов и химикатов.....

КНИГА 12.

12. Список опасных веществ. Листы безопасности (MSDS).....

КНИГА 13.

13. Отходы производства.....

КНИГА 14.

14. Опросные листы на технологическое оборудование.....

КНИГА 15.

15. Перечень механического оборудования.....

КНИГА 16.

16. Перечень электродвигателей.....

КНИГА 17.

17. Планы расположение оборудования.....

КНИГА 18.

18. Перечень трубопроводов.....

КНИГА 19.

19. Руководства по эксплуатации.....

Сокращения.

ТЗ – техническое задание

БП – базовый проект

МЦ – метилцеллозольв, смесь метилцеллозольва и метилкарбитола в соотношении 85-90/10-15

ЭЦ - этилцеллозольв

БЦ – бутилцеллозольв

ОЭ – окись этилена

ДЭГ – диэтиленгликоль

ТЭГ – триэтиленгликоль

ВД, НД, СД – пар водяной высокого, среднего и низкого давления

ЕОЕ – коллектор жидких рецикловых продуктов, содержащих метанол и ОЭ

ЕО – коллектор азотного дыхания содержащих окись этилена

SS – коллектор сбросов при аварийных ситуациях

ППК – пружинные предохранительные клапана

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита

ЦПУ РСУ – центральный пункт управления распределенной системы управления

ОЗХ – объекты общезаводского хозяйства

ЛКМ – лакокрасочные материалы

Приложения.

1. Приложение 1. Техническое задание.
2. Приложение 6. PFD схемы процесса.
3. Приложение 7. PFD схемы процесса с материалами.
4. Приложение 8. P&ID схемы процесса.
5. Приложение 9. Материальные потоки, тепловые балансы.
6. Приложение 10. Условия налива и хранения смеси метилцеллозольва и метилкарбитола 85-90/10-15.
7. Приложении 11. Потребление энергоносителей
8. Приложение 15. Перечень механического оборудования.
9. Приложение 16. Перечень и характеристики электродвигателей.
10. Приложение 18. Перечень трубопроводов.
11. Приложение 19. Условия приема, хранения и перекачки окиси этилена.
12. Приложение 20. Список материалов, допускаемых к контакту с окисью этилена (емкости хранения, трубы и фитинги, насосное оборудование, прокладки, шланги, крепеж, уплотнители для трубной резьбы, термогильзы).


КНИГА 1.

1. Основные проектные решения.

1.1 Введение


Согласно ТЗ, установка для получения смеси метилцеллозольва и метилкарбитола 85-90/10-15 (МЦ) 10.000 т/год (по сырью) находится в составе производства оксиэтилированных спиртов и гликолей. Согласно ТЗ, МЦ реализуется, как товарный продукт.

Получение МЦ оксиэтилизацией метанола определяется основной реакцией.




А также побочными реакциями:

- образование метилкарбитола (монометиловый эфир ДЭГ) оксиэтилизацией МЦ




- образование метилового эфира ТЭГ, оксиэтилизация метилкарбитола




ОН

- образование этиленгликоля взаимодействии ОЭ с водой



- образование ДЭГ оксиэтилизацией этиленгликоля



Метилцеллозольв используется:

- растворитель эфиров целлюлозы
- растворитель для обезжиривающих составов
- компонент тормозной жидкости

Согласно ТЗ выпуск МЦ будет ориентирован исключительно **на применение в качестве компонента тормозной жидкости.**

1.2 Общая информация о проекте.

Основной целью БП для производства МЦ оксиэтилизацией метанола, являлась выдача технологических решений и расчетов оборудования для промышленной установки непрерывного действия. Установка состоит из одной линии.

Заказчик уведомлен, что температура минус 8-10°C может быть обеспечена циркулирующим рассолом либо антифризом, выбор в ТЗ определен для рассолов.

Заказчик получил полную и актуальную информацию, что в соответствии с ТЗ процессе производства **будет выпускаться смесь метилцеллозольва и метилкарбитола в соотношении 40-45/55-60.**

Заказчик получил полную и актуальную информацию, что путем изменения параметров технологического режима имеется возможность смещения равновесия процесса на увеличение доли карбитолов в смеси до 45-50%.

Заказчик получил полную и актуальную информацию, что выпускаемый МЦ в качестве компонента для тормозной жидкости, должен пройти сертификацию в соответствующем ведомстве.

Заказчик уведомлен, что при использовании ОЭ полученной хлоргидринным способом потребует компенсирующих мероприятий для нейтрализации остаточного хлора.

Заказчик уведомлен, что согласно ТЗ расчеты колонн ректификации метанола выполнены на минимальную концентрацию 99.0% масс, которая допускается по стандарту качества.

Заказчик уведомлен, что к позициям аппаратов на схеме БЦ имеющих идентичную технологическую функциональность с оборудованием ЭЦ добавляется цифра 1, например, теплообменник Е-45 на схеме ЭЦ имеет номер Е-145 на схеме БЦ.

Заказчик уведомлен, что к позициям аппаратов на схеме МЦ имеющих идентичную технологическую функциональность с оборудованием ЭЦ добавляется цифра 2, например, теплообменник Е-45 на схеме ЭЦ имеет номер Е-245 на схеме МЦ.

1.2.1 Основные секции и блоки:

1.2.1.1 Секция 100. Хранение сырья, химикатов и готовой продукции:

- хранение метанола технического с концентрацией н/м 99% масс. в емкостях V-217/1,2 объемом 100 м³ каждая. Подача на приготовление шихты насосом Р-218А,В

- хранение ОЭ технической с концентрацией н/м 99.9% под давлением азота 3.5 бар в емкостях из нержавеющей стали V-2А,В объемом 50 м³ каждая. Температура хранения не выше +5°С, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующим рассолом минус 8-10°С. Аварийные сбросы, п. 1.5. Подача ОЭ на оксиэтилирование метанола насосом Р-22А,В. Парк хранения ОЭ используется как для производства МЦ, так и для производства этилцеллозольва и бутилцеллозольва.

- хранение натра едкого чешуированного, технического в таре поставщика под навесом. Приготовление **//////%** раствора щелочи **//////** в емкости V-2215, циркуляция для перемешивания от насоса Р-2216/1,2. Подача на производство БЦ в емкость приготовления шихты дозировочным насосом Р-2217А,В.

- хранение товарной смеси метилцеллозольва и метилкарбитола в соотношении 85-90/10-15 под давлением азота 0.5 бар в емкостях V-2128/4,5,6,7, объемом 50 м³ каждая. Подача на отгрузку насосом Р-2128/1,2

Полные спецификации на сырье и продукцию представлены в **КНИГЕ 3**.

1.2.1.2 Секция 300. Приготовление шихты и синтез метилцеллозолява.

1.2.1.3 Секция 400. Ректификация метилцеллозолява.

1.2.1.4 Секция 001. Нейтрализации органосодержащих стоков входит в объекты ОЗХ комплекса, которые являются общими, как для оксиэтилирования спиртов и гликолей, так и производства карбитолов и лапролов.

1.2.1.7 Объекты ОЗХ. Для установки производства МЦ необходимы следующие энергоресурсы:

- компримирование воздуха технического, осушку воздуха КиП, производство азота технического
- производство водяного пара пар ВД, СД, НД
- градирни и водооборот
- производство деминерализованной воды
- производство захлажденной воды до +5°C
- рассольные холодильные установки до минус 10°C
- очистные сооружения

А также следует смотреть п. 1.4 «Энергоресурсы». Согласно ТЗ объекты ОЗХ не входят в состав БП:

1.2.2 Основным оборудованием в границах проектирования является:

1.2.2.1 Секция 300. Приготовление шихты и синтез метилцеллозолява.

Емкость V-2108/1 приготовления шихты.

Холодильник рассольный E-2210 захлаживания шихты.

Конденсатор рассольный E-222 абгазов шихты.

Этерификатор R-2111 реактор оксиэтилирования метанола

Рекуператор E-216/3,4 подогрева шихты на этерификатор R-2111.

Подогреватель E-2110 шихты на этерификатор R-2111.

Емкость V-2112A опорожнения этерификатора при ремонтах.

Сепаратор V-2112B аварийных сбросов от этерификатора.

1.2.3.2 Секция 400. Ректификация метилцеллозолява.

Колонна насадочная C-2119/6.

Кипятильник E-2118/6 куба колонны C-2119/6.

Конденсатор водяной E-2120/6 паров колонны C-2119/6.

Емкость V-210 флегма колонны C-2119/6

Дегазатор V-2128/1 верхнего продукта колонны C-2119/6

Холодильник рассольный E-2208 паров от дегазатора V-2128/1 в ресивер V-2134/1,2

Ресиверы V-2134/1,2 к вакуум-насосам P-2135/1,2,3

Емкости V-2128/4,5,6,7 смеси метилцеллозолява и метилкарбитола, **п.1.2.1.1**

Дегазатор V-2128/3 кубового продукта колонны C-2119/6

Ресивер V-2201 к вакуум-насосам P-2135/1,2,3

Функциональное назначение аппаратов в сокращенном виде представлено в **Главе 2**, а также при описании технологического процесса в **Главе 5**. Опросные листы на оборудование представлены в **Главе 14**.

Количество единиц оборудования для каждой позиции будет указано в **КНИГАХ 5 и 14**, а также на PFD и PID схемах в **КНИГАХ 6,7,8**.

1.3 Общие требования к проектированию

1.3.1 Все расчеты будут выполнены на эффективное рабочее время **8.000 часов/год**. Вся установка и все оборудование будет спроектировано, таким образом, чтобы количество непредвиденных остановок было минимизировано. Полная остановка для проведения капитального ремонта и проверки оборудования, запланирована не реже чем один раз в два года, но согласуется и производится в соответствии требованиями органов технического надзора страны строительства.

1.3.2 Запас мощности 10% при проектировании оборудования рассчитывается от 10.000 т/год, согласно ТЗ. По каждой статической единице оборудования учитываются коэффициенты для нормализации к стандартам, принятым в стране строительства, и они не будут ниже указанного запаса.

1.3.3 Расчетное давление для оборудования работающего с давлением до 17.5 бар, устанавливается, как минимум на 10% выше максимального рабочего давления.

1.3.4 Расчетное давление для оборудования работающего с давлением выше 17.5 бар, устанавливается, как минимум на 10% выше максимального рабочего давления.

1.3.5 Расчетное давление для оборудования работающего под атмосферным давлением, устанавливается, не менее 3 бар.

1.3.6 Расчетная температура для оборудования устанавливается, как минимум на 20°C максимальной рабочей температуры, но не менее для оборудования работающего при температуре окружающего воздуха.

Параметры по **п.1.3.3 – 1.3.6** подлежат корректировке по нормам и правилам страны строительства в документации стадии «Проект».

1.3.7 Базовое проектирование основывается на стандартах, указанных по **п. 1.7**.

1.3.9 Склады хранения и перекачки ОЭ регламентируются в полном соответствии с **Приложением 19**. Трубопроводы не должны иметь «мешков», наличие спутников охлаждения с температурой носителя минус 8-10°C, является обязательным.

1.3.10 Материалы допускаемые к контакту с ОЭ (емкости хранения, трубы и фитинги, насосное оборудование, прокладки, шланги, крепеж, уплотнители для трубной резьбы, термогильзы) используются в полном соответствии с **Приложением 20**.

1.3.11 Хранение метанола определяется согласно норм и правил страны строительства.

1.3.12 Склады хранения смеси метилцеллозольва и метилкарбитола определяется согласно норм и правил страны строительства, **Приложение 10**.

Внимание! Все положения БП касающиеся окиси этилена, метилцеллозольва и метилкарбитола подлежат корректировке в документации стадии «Проект» выполняемой в стране строительства. Все отклонения от технологических решений должны быть согласованы с исполнителем БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безопасность процесса.

1.3.13 Компоновка оборудования должна отвечать требованиям безопасности, удобству обслуживания при эксплуатации и ремонтах, минимально разумной длине трубопроводов и кабельных трасс.

1.3.14 Все основное динамическое оборудование предусматривается с резервом.

1.3.15 Для холодильников с использованием оборотной или захоложенной воды, а также рассолов используется байпасирование, что позволяет выводить оборудование в ремонт без остановки процесса.

1.3.16 Для динамического оборудования используются только электродвигатели, применение паровых турбин не рассматривается.

1.3.17 Толщина изоляции для оборудования указывается в опросных листах, в **КНИГАХ 14,15**. Для трубопроводов, **КНИГА 18** изоляция указывается только на наличие или отсутствие.

1.3.18 Уточненные расчеты толщины изоляции для оборудования и полные расчеты для трубопроводов выполняются на стадии «Рабочая документация» выполняемой в стране строительства.

1.3.19 Для управления технологическим процессом будет применена дистанционная система управления DCS.

1.3.20 Окончательный механический расчет оборудования в соответствие с требованиями процесса указанные в документации базового проектирования входят в ответственность поставщика оборудования.

1.3.22 Все емкости под давлением должны быть изготовлены в соответствии со стандартом EN 13445 или нормой ASME. Все емкости, работающие под атмосферным давлением или под давлением до 1 бар должны быть изготовлены в соответствии с API 650. Указанные стандарты приведены в п. 1.7. Изготовитель оборудования и проектировщик выполняющий стадию «Рабочая документация» руководствуется нормами страны строительства.

1.3.23 Все оборудование, которое указывается в материальном исполнении из графита, сталей Hastelloy, Incoloy, титана, а также с использованием эмалевых покрытий должно изготавливаться квалифицированным производителем имеющим соответствующие сертификаты.

1.3.24 Материал тарелок или насадки для колонного оборудования, указанный в базовом проекте, должен соблюдаться разработчиком внутренних устройств.

1.3.25 Материал внутренних устройств реакторного и емкостного оборудования, указанный в базовом проекте, должен соблюдаться разработчиком внутренних устройств.

1.3.27 Все материалы для оборудования указаны в технологических опросных листах, **КНИГА 14** и обобщены в **КНИГЕ 15**, а также в **КНИГЕ 7** на диаграмме материалов (PFD схема с указанием материала оборудования). Указанные материалы должны использоваться изготовителем оборудования и проектировщиком детального инжиниринга в качестве справочника для определения окончательной спецификации материалов.

Определение итоговых марок материала входят в ответственность проектировщика детального инжиниринга и поставщика оборудования. Все отклонения, по выбору материала, от технологических опросных листов **КНИГА 14** должны быть согласованы с исполнителем БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безопасность процесса.

1.3.28 Итоговые тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн, реакторов указаны в технологических опросных листах, **КНИГА 14** и обобщены в **КНИГЕ 15**. Указанные расчеты должны использоваться изготовителем теплообменников, АВО, колонн и реакторов, а также проектировщиком детального инжиниринга в качестве справочника для определения окончательной нормализации оборудования.

Детальные тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн и реакторов используемый для нормализации входят в ответственность изготовителя оборудования. Все отклонения, по тепло-гидравлическим расчетам, от технологических опросных листов, **КНИГА 14** должны быть согласованы с исполнителем БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безопасность процесса.

1.3.29 Диаметры штуцеров под приборы КиП, а также их расположение на оборудовании в технологических опросных листах, **КНИГА 14** показываются в номинальных размерах, так как в конечном итоге определяются: типом приборов КиП, требованиями по расположению внутренних устройства в аппарате.

1.3.30 Перечень сигнализация и блокировок для объектов, входящих в базовый проект составляется на стадии «Проект» выполняемом в стране строительства. Основой для перечня сигнализаций и блокировок является:

- основные принципы регулирования технологическим процессом, **КНИГА 4**
- описание технологического процесса, **КНИГА 5**
- P&ID схема процесса, **КНИГА 8**.

Все без исключения отклонения от сигнализаций и блокировок, указанных в **КНИГАХ 4, 5 и 8** должны быть согласованы с исполнителем БП.

1.3.31 Трубопроводы и детали трубопроводов. В объем БП не входят следующие пункты, которые выполняются на стадии «Проект» в стране строительства.

- расчет предохранительных клапанов
- выбор типа теплоносителя для обогрева трубопроводов
- расстановка и тип отсекателей используемые для разделения на аварийные блоки в соответствии с нормами и правилами страны строительства (отсекающие клапана, которые используются по технологическому алгоритму и для минимизации рисков показываются в БП)

В объем БП не входят следующие пункты, которые выполняются на стадии «Рабочая документация» в стране строительства.

- изометрические чертежи трубопроводов, расположение воздушников и дренажей
- расчет термического расширения и напряжения
- спецификация материалов трубопроводов, запорной арматуры и т.д.
- соединительных элементов приборов КиП: бобышки, термокарманы и т.д.
- линии воздуха КиП к приборам, топливо на горелки, вода охлаждающая на пробоотборники и т.д.

1.3.32 Утилизация всех без исключения абгазов входит в объемы БП.

1.3.33 Утилизация твердых отходов (чистка фильтров, шламы, смолистые вещества и т.д.) не входит в объемы БП. Эти отходы указываются в таблице по количеству, по месту образования и по рекомендуемому способу утилизации.

1.3.34 Утилизация жидких отходов не входит в объемы БП. Эти отходы указываются в таблице по количеству, по месту образования с пометкой «на очистные сооружения».

1.4 Энергоресурсы необходимые для производства смеси метилцеллозолява и метилкарбитола.

- компримирование воздуха технического, осушку воздуха КиП, производство азота технического
- производство водяного пара пар ВД, СД, НД
- градирни и водооборот
- производство деминерализованной воды
- производство захлажденной воды до +5°C
- рассольные холодильные установки до минус 10°C
- очистные сооружения

1.5 Аварийные сбросы. Пары ОЭ из емкостей хранения V-2/1,2, по коллектору ЕО поступают в конденсатор Е-4 охлаждаемый рассолом с температурой минус 8-10°C. Конденсат сливается в емкости хранения V-2/1,2. Аналогично по емкости для приготовления шихты V-1108/1. Конденсация производится в рассольном холодильнике Е-22, конденсат сливается в емкость шихты V-1108/1. Азот со следами окиси этилена через огнепреградители сбрасывается в атмосферу.

Сбросы ОЭ после ППК поступают в коллектор SS и далее в сборники V-26, V-2112В которые через огнепреградитель связан с атмосферой.

Принципиальная схема сбросов показана на **Схеме 1**.

Схема 1.

////////////////////////////////////

1.6 Климатические условия. //////////////////////////////////////

1.7 Стандарты и нормы. Единицы измерения. //////////////////////////////////////

минус 8-10°C. Аварийные сбросы, п. 1.5. Подача ОЭ на оксиэтилирование метанола насосом Р-22А,В. Парк хранения ОЭ используется как для производства МЦ, так и для производства этилцеллозолява и бутилцеллозолява.

- хранение натра едкого чешуированного, технического в таре поставщика под навесом. Приготовление **//////////%** раствора щелочи **В //////////** в емкости V-2215, циркуляция для перемешивания от насоса Р-2216/1,2. Подача на производство БЦ в емкость приготовления шихты дозировочным насосом Р-2217А,В.

- хранение товарной смеси метилцеллозолява и метилкарбитола в соотношении 85-90/10-15 под давлением азота 0.5 бар в емкостях V-2128/4,5,6,7, объемом 50 м³ каждая. Подача на отгрузку насосом Р-2128/1,2

2.3.2 Секция 300. Приготовление шихты и синтез смеси метилцеллозолява и метилкарбитола в соотношении 40-45/55-60.

2.3.3.1 Подача ОЭ в емкость приготовления шихты V-2108/1, из емкостей хранения V-2А,В производится насосом Р-22А,В с расходом н/б **////////// м³/ч.**

2.3.3.2 Подача метанола в емкость приготовления шихты V-2108/1 из емкостей хранения V-217/1.2 производится насосом Р-218/А,В с расходом н/б **////////// м³/ч.**

2.3.3.3 Для лучшего растворения ОЭ, вертикальная емкость приготовления шихты V-2108/1 имеет контур циркуляция от насоса Р-2203/1,2 через холодильники Е-2210 охлаждаемые рассолом с температурой минус **//////°С.** Регулирование температуры в емкости производится регулирующим клапаном 300-TV-2108 установленном на байпасе потока с нагнетания насоса помимо теплообменника, работа регулирующего клапана по прибору 300-TIC-2108 установленному на 1/3 высоты емкости.

2.3.3.4 Шихта в емкости V-2108/1 захолаживается до температуры **н/б //////////°С.** Емкость работает под давление азота 2.5-3.5 бар. Время пребывания шихты около **////** минут. Массовая доля ОЭ в шихте составляет **//////////%.**

2.3.3.5 Дополнительно к циркуляционному контуру емкость приготовления шихты имеет рубашку охлаждения с использованием рассола минус **//////////°С.** Регулирование температуры по прибору 300-TIC-1601 который установлены на 1/3 высоты емкости, клапан регулятор 300-TV-1701 установлен по выходу хладагента из рубашки емкости.

2.3.3.6 В качестве катализатора процесса, а также с целью разрушения побочных продуктов в шихту подается раствор едкого натра в соотношении **////////// г/л** или **////////%** масс. от количества реакционной смеси. Подача производится дозировочным насосом Р-2217А,В из емкости V-2215 где и производится приготовления **//////////%** раствора щелочи в

воде. Подача может осуществляться как постоянно, так и периодически, при этом массовая концентрация едкого натра должна поддерживаться в заданных пределах.

2.3.3.7 Не сконденсировавшиеся пары от емкости шихты V-2108/1 поступают в конденсатор E-222, охлаждаемый рассолом с температурой минус 8-10°C. Конденсат сливается в сборную емкость V-2231, а не сконденсировавшиеся инерты через огнепреградитель выбрасываются в атмосферу.

2.3.3.8 Шихта из емкости V-2108/1 подается насосом P-2109/A,B, с давлением 25-30 бар, в межтрубное пространство теплообменника-рекуператора E-216/3,4, где подогревается за счет тепла реакционной массы после этерификатора R-2111.

2.3.3.9 После теплообменника-рекуператора E-216/3,4 шихта поступает в паровой подогреватель E-2110, где нагревается до температуры **/////////°C** и подается в нижнюю часть этерификатора R-2111 с расходом не более **///////// м³/ч.**

2.3.3.10 Этерификатор R-2111 представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат из **//////////**. Реакция оксиэтилирования этилового спирта осуществляется при давлении **///////// бар** и температуре **/////////°C**. Повышение температуры обеспечивается **//////////**.

2.3.3.11 Реакционная масса после этерификатора R-2111 поступает в трубное пространство рекуператоров E-216/3,4, где отдает тепло шихте, идущей на этерификатор. После рекуператора давление дросселируется от **///////// бар** до **///////// бар.**

2.3.4 Секция 400. Ректификация метилцеллозольва.

2.3.4.1 Реакционная масса после дросселирования поступает в сепаратор V-2115 для отделения паровой фазы от жидкой. Паровая фаза (метанол, ОЭ) из сепаратора поступает в конденсатор E-2116 охлаждаемый оборотной водой. Образующийся конденсат, через холодильник E-2206, охлаждаемый рассолом с температурой **минус //////////°C** сливается в коллектор ЕОЕ и далее в сборную емкость V-2231. Направление потока определяется содержанием **//////////**. По мере роста уровня в емкости V-2231, продукт откачивается в емкость приготовления шихты V-2108/1. Не сконденсировавшиеся инерты через огнепреградитель выбрасываются в атмосферу.

2.3.4.2 Синтез (циркуляция в этерификаторе) ведется до массовой доли метилового эфира пентаэтиленгликоля в реакционной массе 4-10%, а содержание окиси этилена н/б 0,2%.

2.3.4.3 Жидкая фаза после дросселирования из сепаратора V-2115, подается насосом P-228A,B, расходом не более **///////// м³/час**, в среднюю часть ректификационной колонны C-2119/6, имеющей **//////////**.

2.3.4.4 Колонна С-2119/6 работает под разрежением минус создаваемым вакуум-насосами Р-2135/А,В,С.

2.3.4.5 Пары с верха колонны поступают в конденсатор Е-2120/6, охлаждаемый оборотной водой. Образующийся конденсат сливается в емкость V-210 и подается насосом Р-29А,В в качестве флегмы расходом не более **////** м³/час, а балансовое количество, как легкие продукты состоящие в основном из метанола откачиваются в емкость приготовления шихты V-2108/1.

2.3.4.6 Не сконденсировавшиеся пары через холодильник Е-2208, охлаждаемый рассолом с температурой **минус ///////////////°С**, направляется через ресиверы V-2134/1,2 на вакуум-насосы Р-2135/А,В,С. Жидкость из ресиверов по мере накопления откачивается в емкость приготовления шихты V-2108/1.

2.3.4.7 Куб колонны С-1119/6 обогревается паром СД (**12-13** бар) через кипятильник Е-1118/6, подача теплоносителя регулируется по температуре в кубе колоны.

2.3.4.8 Режим работы колонны С-1119/6. Температура верха н/б **//////////°С**. Температура куба н/б **//////////°С**. Давление верха **////////////////////////////////////**. Флегмовое число **//////////**.

2.3.4.9 Кубовая жидкость – смесь метилцеллозольва и метилкарбитола в соотношении 40-45/55-60, через рекуперативный теплообменник Е-242 и водяной холодильник Е-2126 поступает в емкости V-2128/4,5,6,7. Подача на отгрузку насосом Р-2128/1,2

2.4 Расходные коэффициенты по секциям 300, 400.

Представленные расходные коэффициенты предназначены для общего понимания процесса и никак не подменяет собой **КНИГУ 9** уточненного материального и тепловой баланса.

2.4.1 Секции 300, 400 приготовления шихты, синтез и ректификация МЦ (расход кг на 1 т МЦ).

Метанол 180

Окись этилена 850

Едкий натр 4.0

2.5 Технологические границы и границы проектирования.

Технологические границы и границы проектирования совпадают и ограничиваются:

- граница по сырью: секущая арматура на эстакадах от Секции **100** на Секции **300,**


400

- граница по продукции и полуфабрикатам: секущая арматура на эстакадах от Секций **300, 400** на Секцию **100**

Азот, водяной пар, рассолы, вода обратная и деминерализованная: секущая арматура на границах Секций **100, 300, 400**.

2.6 Принципиальная BFD схема процесса с границами проектирования и рецикловыми потоками.

Схема 2.

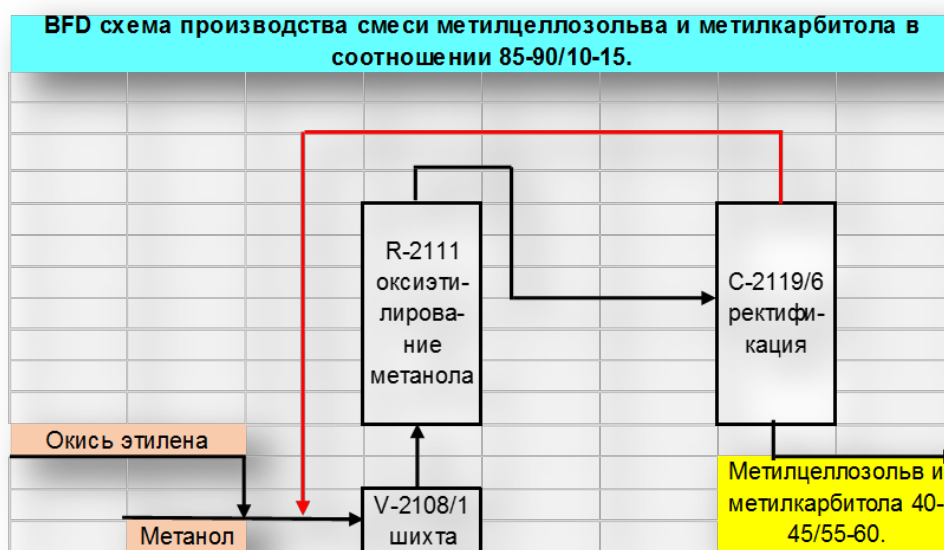

КНИГА 3.**3. Спецификация сырья, химикатов и готовой продукции.****3.1 Смеси метилцеллозолява и метилкарбитола в соотношении 85-90/10-15.**

№№ п/п	Наименование показателей	Норма для сорта	
		высший	первый
1	Внешний вид	От бесцветного до желтоватого	От светло-желтого до светло-коричневого
2	Плотность при 20 °С , г/см ³	1.050-1.079	1.050-1.070
3	рН	10	11.5
4	Массовая доля воды, %, не более	0.5-1	2-3
5	Массовая доля метилкарбитола, %, не более	12.0	15.0
6	Концентрация едкого натра, г/дм ³ , не более	1,5	1,5
7	Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,005	0,005
8	Температура вспышки в закрытом тигле, °С , не ниже	130	130

3.2 Этилена окись.

Массовая доля окиси этилена, %, не менее 99,9

Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,0005

Массовая доля воды, %, не более 0,01

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более 0,002

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более 0,001

Массовая доля двуокиси углерода, %, не более 0,001

Цвет, единицы Хазена, не более 5

3.3 SODIUM HYDROXIDE, NaOH

NaOH 50 % wt.

Na₂CO₃ Max. 4000 ppm wt.

NaCl Max. 15 ppm wt.

Fe Max. 2 ppm wt.

Hg Max. 0.05 ppm wt.

Water **Balance.**

3.4 Метанол

Наименование показателя	Норма для марки	
	А ОКП 24 2111 0130	Б ОКП 24 2111 0140
1 Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей	
2 Плотность при 20 °С, г/см ³	0,791—0,792	
3 Смешиваемость с водой	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции	
4 Температурные пределы: предел кипения, °С	64,0—65,5	
99 % продукта перегоняется в пределах, °С, не более	0,8	1,0
5 Массовая доля воды, %, не более	0,05	0,08
6 Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более	0,0015	
7 Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более	0,003	0,008
8 Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более	0,00001	0,0005
9 Испытание с перманганатом калия, мин, не менее	60	30
10 Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, %, не более	0,00001	—
11 Массовая доля хлора, %, не более	0,0001	0,001
12 Массовая доля серы, %, не более	0,0001	0,001
13 Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более	0,001	0,002
14 Удельная электрическая проводимость, См/м, не более	$3 \cdot 10^{-5}$	—
15 Массовая доля этилового спирта, %, не более	0,01	—
16 Цветность по платино-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более	5	—

КНИГА 4.

4. Основные принципы регулирования и управления процессом

4.1 Введение

4.1.1 Управление процессом получения хлорформатов невозможно без использования автоматизированной системы управления технологическим процессом. Безопасность процесса обеспечивается противоаварийной автоматической защитой.

4.1.2 Время цикла опроса модуля ЦПУ РСУ составляет 1 сек.

4.1.3 Время цикла опроса модуля ЦПУ ПА3 составляет 250 мсек

4.1.2 Сигналы от всех полевых контрольно-измерительных приборов поступают на центральный пульт АСУТП и ПА3 расположенный за пределами к.

4.1.4 Полевые контрольно-измерительные приборы имеют, как электрическое питание, так и воздухом КиП.

4.1.5 Регулирующие клапана прямого или обратного действия выбираются на основе выбранного алгоритма управления для минимизации погрешности между измеренным и заданным значением.

4.1.6 Отсекающие клапана (отсекатели) в базовом проекте выбираются на основе выбранного алгоритма управления для минимизации технологических рисков.

4.1.7 Отсекающие клапана (отсекатели) используемые для разделения на блоки, в соответствии с нормами и правилами страны строительства, выбираются и расставляются проектировщиком выполняющим стадию «Проект».

4.1.8 Расфасовка и отгрузка БЦ имеет собственный блок управления, но дублируется и на DCS.

4.1.9 Параметры влияющие на безопасность процесса от Секции **100** со складов хранения сырья и готовой продукции должны быть выведены на DCS.

4.1.10 На схемах PID в наименовании для каждого прибора добавляется префикс: 100 – для Секции 100, 300 – для Секции 300, и так далее.

4.1.11 Система блокировок и сигнализаций обеспечивает технологические требования безопасной эксплуатации. Полная система блокировок и сигнализаций, включая систему обнаружения пожара и загазованности, может быть применена в соответствии со стандартами страны строительства на стадии «Проект».

4.1.12 Основные контура регулирования процесса приведены в п. **4.3**, а также основные блокировки и сигнализации приведены в п. **4.4**. Перечень документации необходимой для проектирования и поставки DCS приведен в п. **4.2**.

4.2 Исходные данные необходимые для проектирования и поставки DCS:

*Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014
<https://makston-engineering.ru/>*

- Технологический регламент и технологические инструкции
- Альбом монтажно-технологических схем
- **Описание алгоритмов (контуров управления и регулирования) технологическим процессом включая блокировки и сигнализации**
- Логические диаграммы
- Функциональные схемы автоматизации (диаграммы P&ID, эскизы мнемосхем)
- Перечень входных и выходных сигналов
- Перечень цепей ввода-вывода с указанием позиционных обозначений, шкал, описаний, уставок, предохранительных устройств и т.д., с разбивкой на подсистемы
- Интерфейсы и протоколы обмена со смежными подсистемами, перечень данных интерфейсного обмена
- Электрические схемы подключения исполнительных механизмов, таблицы внешних соединений и подключений
- Схемы электрические принципиальные управления электроприводами, задействованными в DCS
- Схемы электрические подключения силового оборудования, требования к источникам бесперебойного электропитания, перечень оборудования, требующего бесперебойного электропитания, схемы внешних соединений и подключений этого электрооборудования
- Схемы электроснабжения DCS
- Планы аппаратной и операторной включая оборудование DCS
- Кабельный журнал от полевого оборудования до кроссовых шкафов DCS
- Требования к построению графики (цветовые, поведенческие решения)
- Скриншоты видеокадров модернизируемой системы (если применимо)
- Архитектура системы управления
- Архитектура сети (требования к IP-адресации, требования по подключению во внешнюю заводскую сеть, если применимо)
- Требования к формированию отчетов. Формы отчетов
- Перечень приборов КИП и А
- Другие документы, описывающие дополнительные требования к построению логики, организации доступа сети и т.д.

Формирование данного пакета исходных данных не входит в состав базового проекта, за исключением предусмотренных ТЗ.

4.3 Основные контура регулирования используемые при составлении PID схем.

////////////////////////////////////

4.4 Основные блокировки и сигнализации используемые при составлении PID схем.

////////////////////////////////////

КНИГА 5 является необходимой и достаточной, как справочное руководство при детальном (рабочем проектировании) для выпуска PID схем, для составления «Руководства по эксплуатации», для выпуска «Технологического Регламента».

5. Описание технологического процесса получения смеси метилцеллозолява и метилкарбитола

////////////////////////////////////

КНИГА 6.

6. PFD схемы процесса с указанием перечня потоков.

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную книгу базового проекта. PFD схемы процесса являются **Приложением 6** в редактируемом и не редактируемом форматах.

При составлении PID схем, являющихся графическим приложением для **КНИГИ 8** необходимо руководствоваться п. **4.1.10** при нумерации приборов КиП.

КНИГА 7.

7. PFD схема с указанием материала оборудования.

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную книгу базового проекта. PFD схемы с указанием материала являются **Приложением 7** в редактируемом и не редактируемом форматах.

Материалы оборудования, указанные на схеме, рассматривается совместно с опросными листами на оборудование **КНИГА 14**, а также руководствоваться п. **1.3.18 – 1.3.20**.

КНИГА 8.

8. P&ID схема процесса.

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную книгу базового проекта. P&ID схемы процесса являются **Приложением 8** в редактируемом и не редактируемом форматах.

КНИГА 9.

9. Симуляция процесса. Материальные потоки и тепловой баланс.

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную книгу базового проекта. Материальные потоки, тепловые балансы являются **Приложением 9** в редактируемом формате.

КНИГА 10.

10. Баланс потребления энергоносителей

Потребление энергоносителей для каждой секции и по каждой позиции энергопотребляющего оборудования приведено в Приложении **11**.

КНИГА 11

11. Список катализаторов и химикатов.

////////////////////////////////////

КНИГА 12

12. Список опасных веществ. Листы безопасности (MSDS).

////////////////////////////////////

КНИГА 13

13. Отходы производства

////////////////////////////////////

КНИГА 14.

14. Опросные листы на технологическое оборудование.

Все графические материалы являются приложениями в основную книгу базового проекта. Опросные листы на оборудование включены:

- Приложение 14.1 – емкости, деканторы, сепараторы, резервуары
- Приложение 14.2 – насосное оборудование
- Приложение 14.3 – теплообменное оборудование

- Приложение 14.4 – аппараты воздушного охлаждения
- Приложение 14.5 – компрессорное оборудование
- Приложение 14.6 – мешалки
- Приложение 14.7 – колонна фракционирования, реактор
- Приложение 14.8 – фильтры
- Приложение 14.9 – смесители
- Приложение 14.10 – экстракторы и шнековые промыватели
- Приложение 14.11 – оборудование для создания вакуума

КНИГА 14 имеет стандартное оглавление для всех базовых проектов.

КНИГА 15.

15. Перечень механического оборудования

Перечень и характеристики оборудования по **Приложениям 14.1 – 14.11** сведены общую таблицу выпущенную, как **Приложение 15**.

КНИГА 16

16. Перечень электродвигателей

Перечень и характеристики электродвигателей сведены общую таблицу выпущенную, как **Приложение 16**.

КНИГА 17

17. Планы расположение оборудования.

////////////////////////////////////

КНИГА 18

18. Перечень трубопроводов.

Перечень и характеристики трубопроводов сведены общую таблицу выпущенную, как **Приложение 18**.

КНИГА 19.

19. Руководства по эксплуатации.